



Flash-Info

SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES DONNÉES DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DU NORD




**EXERCICE
2009**



SEPTEMBRE 2011

EAU POTABLE

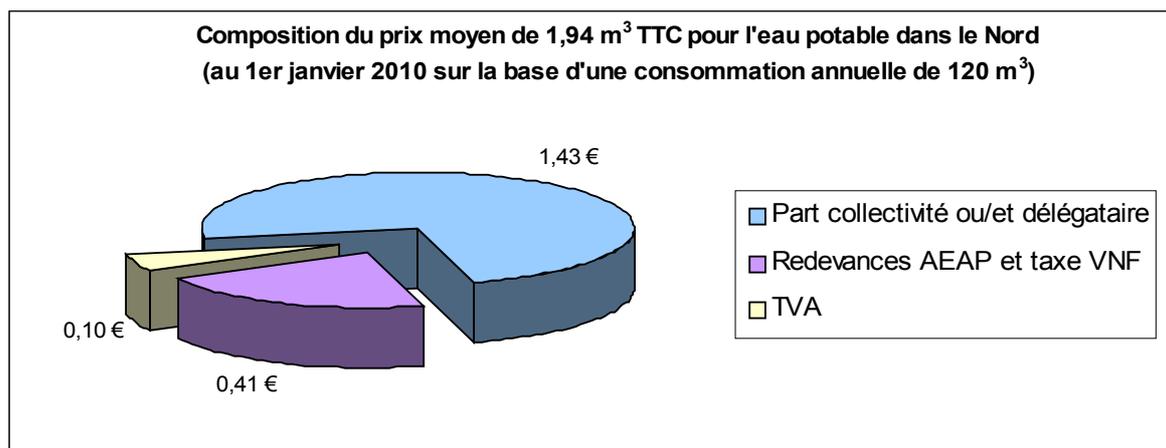

Le prix moyen est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ par foyer (base INSEE). Il a été pondéré par le nombre d'habitants des services d'eau potable. Le prix médian est de 1,97 €/m³.


Caractéristiques d'un service d'eau potable pour un habitant du département du Nord

| Densités | | Valeurs | Nombre de données | Pourcentage de population départementale |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|--|
| Densités d'abonnés | | 59 abonnés/km | 24 | 98,3 % |
| Densités d'habitants | | 181 habitants/km | 24 | 98,3 % |
| Code | Indicateurs descriptifs ou de performance | Valeurs | Nombre de données | Pourcentage de population départementale |
| D102.0 | Prix 120 m ³ TTC | 1,94 €/m ³ | 24 | 98,3 % |
| P101.1 | Taux de conformité des analyses micro-biologiques | 99,66 % | 24 | 98,3 % |
| P102.1 | Taux de conformité des analyses physico-chimiques | 98,62 % | 24 | 98,3 % |
| P103.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau sur 100 points | 77 | 23 | 98,2 % |
| P104.3 | Rendement du réseau | 78,68 % | 24 | 98,3 % |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés | 6,89 m ³ /km/j | 24 | 98,3 % |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau | 6,61 m ³ /km/j | 24 | 98,3 % |
| P107.2 | Taux moyen de renouvellement du réseau ¹ | 0,70 % | 22 | 97,7 % |
| P108.3 | Indice d'avancement de protection de la ressource | 75,2 % | 24 | 98,3 % |
| P109.0 | Abandons de créances ou versement à un fonds de solidarité | 0,0024 €/m ³ | 19 | 92,3 % |
| P151.1 | Taux d'occurrence des interruptions de services non programmé | 4,11 ‰ abonnés | 15 | 86,2 % |
| P152.1 | Respect du délai d'ouverture du branchement | 98,5 % | 13 | 87,8 % |
| P153.2 | Durée d'extinction de la dette ² | 10 mois | 10 | 87,2 % |
| P154.0 | Taux d'impayés | 1,03 % | 14 | 93,1 % |
| P155.1 | Taux de réclamation | 1,57 ‰ abonnés | 13 | 84,9 % |

¹ Le taux moyen de renouvellement est à calculer sur les 5 dernières années. La valeur du taux de 0,70 % a été établie à partir des taux de renouvellement fournis par les services d'eau potable sur une période allant d'une à cinq années.

² Sur les dix services renseignés, trois d'entre eux ont une durée d'extinction de la dette qui est nulle (concession). La moyenne pondérée pour les sept autres services est d'une année et neuf mois.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

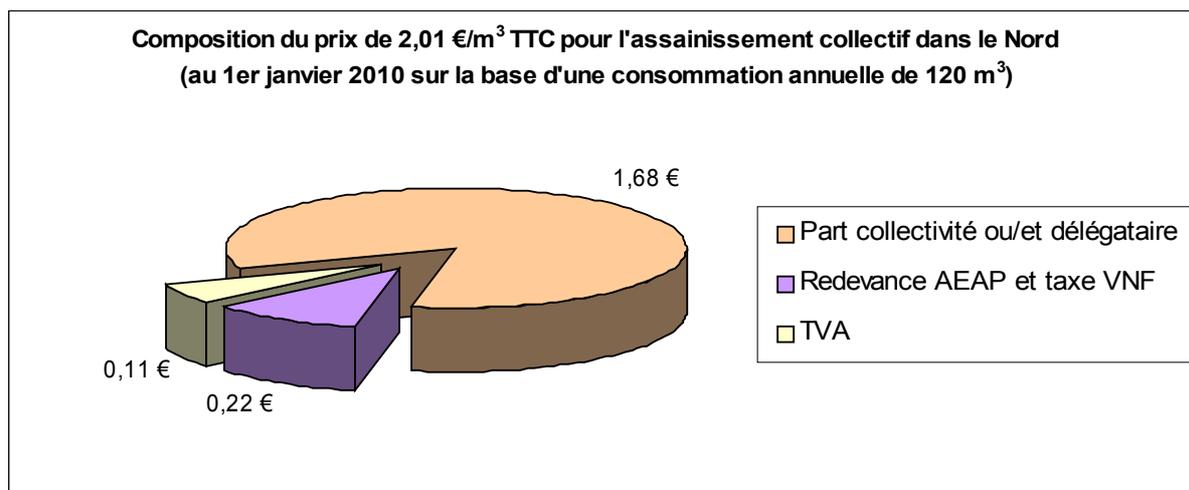


Le prix moyen est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ par foyer (base INSEE). Il a été pondéré par le nombre d'habitants des services d'assainissement collectif. Le prix médian est de 2,13 €/m³.

Caractéristiques d'un service d'assainissement collectif pour un habitant du département du Nord

| Densités | | Valeurs | Nombre de données | Pourcentage de population départementale |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|--|
| Densités d'abonnés | | 69 abonnés/km | 24 | 94,7 % |
| Densités d'habitants | | 201 habitants/km | 24 | 94,7 % |
| Code | Indicateurs descriptifs ou de performance | Valeurs | Nombre de données | Pourcentage de population départementale |
| D204.0 | Prix 120 m ³ TTC | 2,01 €/m ³ | 24 | 94,7 % |
| P201.1 | Taux de desserte | 94,41% | 17 | 85,8 % |
| P202.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau sur 100 points | 50 | 24 | 94,7 % |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes | 93,37% | 22 | 93,7 % |
| P207.0 | Abandons de créances ou versement à un fonds de solidarité | 0,0025 €/m ³ | 20 | 92,3 % |
| P251.1 | Taux de débordement d'effluents dans les locaux | 0,17 ‰ abonnés | 12 | 86,9 % |
| P252.2 | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau | 4,3 | 12 | 87,0 % |
| P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux ¹ | 0,35 % | 7 | 77,8 % |
| P254.3 | Conformité des performances des équipements d'épuration | 99,02 % | 10 | 85,4 % |
| P255.3 | Indice de connaissance des rejets sur 120 points | 74 | 11 | 86,6 % |
| P256.2 | Durée d'extinction de la dette | 6 années et 1 mois | 11 | 86,7 % |
| P257.0 | Taux d'impayés | 1,02 % | 11 | 82,4 % |
| P258.1 | Taux de réclamation | 2,30 ‰ abonnés | 10 | 81,6 % |

¹ Le taux moyen de renouvellement est à calculer sur les 5 dernières années. La valeur du taux de 0,35 % a été établie à partir des taux de renouvellement fournis par les services d'assainissement collectif sur une période allant d'une à cinq années.

Prix global de l'eau au 1er janvier 2010 dans le département du Nord

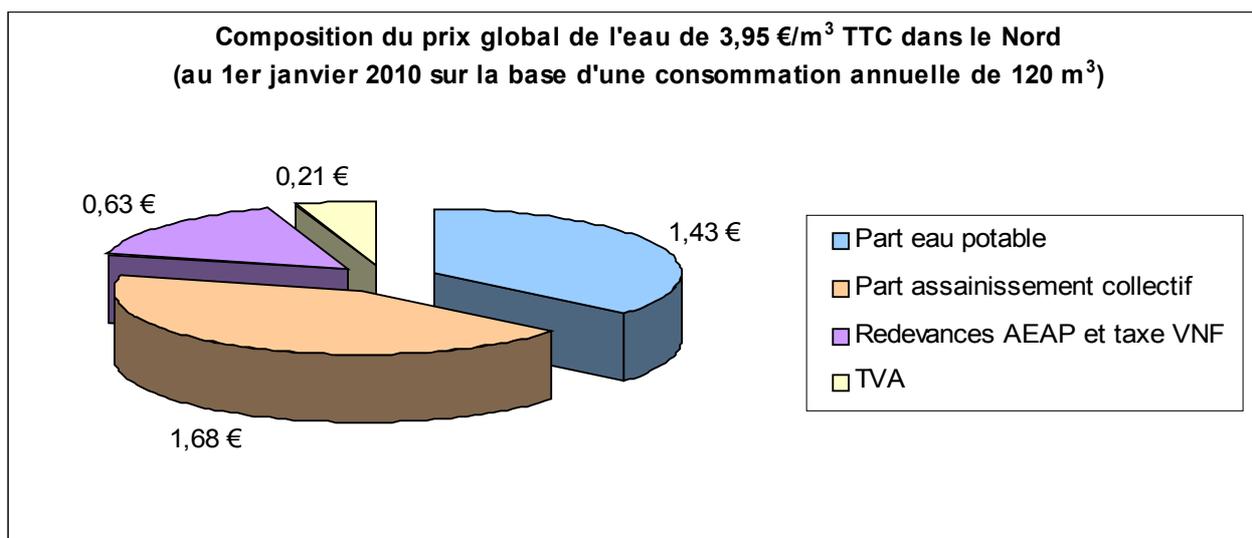

Le prix global du m³ d'eau (hors assainissement non collectif) dans le département du Nord est de 3,95 €/m³ TTC. A titre de comparaison, le prix issu de l'enquête annuelle de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie est de 3,96 €/m³ TTC pour le département et de 4,00 €/m³ TTC sur l'ensemble du Bassin Artois-Picardie.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Caractéristiques d'un service d'assainissement non collectif pour un habitant du département du Nord

| Code | Indicateurs descriptifs ou de performance | Valeurs | Nombre de données |
|--------|--|--|-------------------|
| D301.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | Données issues de huit services d'assainissement non collectif | |
| D302.0 | Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif sur 140 points | 90 | 8 |
| P301.3 | Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 25,41 % | 5 |

Cette synthèse départementale a pu être réalisée par la DDTM du Nord grâce aux données fournies par les R.P.Q.S. et à celles saisies sur l'Observatoire National des Services d'Eau et d'Assainissement mise en place par l'ONEMA. Le taux de couverture de la population ainsi obtenu est de plus de 98 % pour les services d'eau potable et de plus de 94 % pour les services d'assainissement collectif.

Pour aller plus loin :

- références juridiques :
 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (eau potable, assainissement)
 - Décret n° 95-635 du 6 mai 1995
 - Articles L 2224-5 et D 2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
 - Indicateurs de performance
 - Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007
 - Arrêté du 2 mai 2007
- Liens Internet
 - Site Internet de l'Observatoire : <http://www.services.eaufrance.fr>
 - Site Internet de la DDTM du Nord : <http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr>

Pour nous contacter :

DDTM du Nord : Service Eau Environnement - Mission Observatoire des Services Publics de l'Eau et Assistance des Collectivités

Mél : ddtm-see@nord.gouv.fr

Tél : 03 28 03 83 88

Fax : 03 28 03 83 80